

KOMPAKT-ÜBERFÜLLSICHERUNG MAXIMAT VK C



SICHERHEITSHINWEISE

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten und auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in der Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

BESCHREIBUNG

Die Standaufnehmer des Typs MAXIMAT VK C... dienen als Grenzscharter von Überfüllsicherungen für ortsfeste Behälter zum Lagern von nichtbrennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Sie sind mit drei unterschiedlichen Ausgangskreisen ausgerüstet:

- binärer Ausgang zur Ansteuerung eines Koppelrelais oder eines dig. Eingangs einer SPS.
- Stromausgang geeignet zur 3-stufigen Strombandüberwachung, z.B. durch eine SPS.
- selbstüberwachender Messkreis in Verbindung mit dem Messumformer MAXIMAT SHR C... in Zweileiterschaltung.

Beachten!

Der Standaufnehmer MAXIMAT VK C... darf nur in Flüssigkeiten mit einer Dichte $>0,7\text{kg/dm}^3$ eingesetzt werden.

Geeignet auch für Öle und Emulsionen und andere elektrisch-nicht-leitende Flüssigkeiten.
Das Medium darf nicht zum Verharzen oder Verkleben neigen.

TECHNISCHE DATEN

Funktionsprinzip	Schwimmer, magnetisch mit Reedkontakt
Dichte des Mediums	mindest $0,7\text{kg/dm}^3$
Umgebungstemperatur	$-20...+60^\circ\text{C}$
Betriebsdruck	atmosphärisch (0,8...1,1bar)
Anschlusskopf	PBT glasfaserverstärkt; Schutzart IP65 nach EN 60 529
Prozessanschluss	G2" oder Flansch, siehe Bestellinformationen
Versorgungsspannung	15...26V DC
Anschlussleistung	ca. 3W
Ausgänge	- Binär-Ausgang: +DO / -DO max. 30mA max. zul. Eingangsspannung: 24V DC, max. zul. Ausgangsspannung: $\sim 18\text{V DC}$ - Stromausgang: +AO / - AO, 0...20mA - Ausgang für Messumformer MAXIMAT SHR C... Beachten: immer nur einen Ausgang verwenden!
Klemmen	Schraubanschluss, Leitungsquerschnitt max. $2,5\text{mm}^2$

CE-Kennzeichen: Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Homepage www.bamo.de

Fax +49 (0) 621 84224-90

E-Mail info@bamo.de

KOMPAKT-ÜBERFÜLLSICHERUNG

MAXIMAT VK C

08-09-2021

M-555.02-DE-AA

LEV

555-02/1

DIBT-ZULASSUNG

Zulassungs-Nr.: Z-65.11-355 für Überfüllsicherungen und Leckagesonden nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Hinweis:

Die dem Gerät beiliegende „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-355“ ist Bestandteil der Bedienungsanleitung; deren Bestimmungen sind zu beachten!

DIP-SCHALTER

Betriebsart	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4
binärer Ausgang	ON	ON	ON	OFF
Stromausgang/SPS	OFF	OFF	OFF	OFF
MAXIMAT SHR C	OFF*)	OFF*)	OFF*)	OFF*)
MAXIMAT TC4	OFF	OFF	OFF	OFF

*) = Werkseinstellung

Beachten!

Vor dem Zuschalten der Versorgungsspannung unbedingt die DIP-Schaltereinstellung überprüfen!!!

SIGNALISIERUNG


LED (grün) auf der Anschlussplatine:

- Betrieb = LED leuchtet
- Alarm/Störung = LED aus

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

MAXIMAT VK C Digitalausgang an Relais


Spannungsversorgung mit Überstromschutzvorrichtung

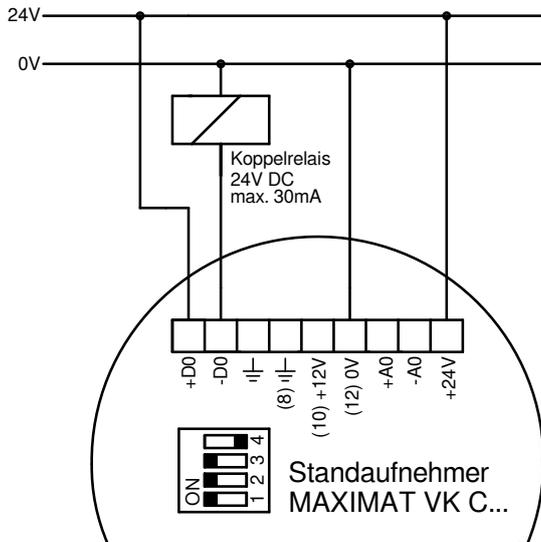

Auswertelogik:
 Überfüllalarm = D0 offen = Relais abgefallen
 kein Überfüllalarm = D0 geschlossen = Relais angezogen

MAXIMAT VK C Digitalausgang an SPS

Spannungsversorgung mit Überstromschutzvorrichtung

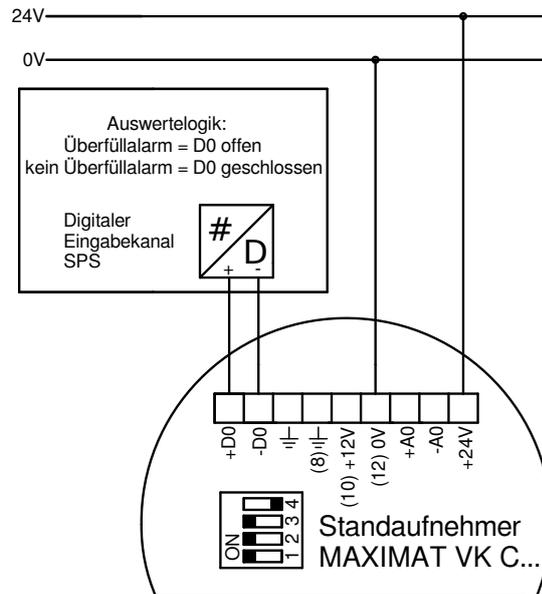

Auswertelogik:
 Überfüllalarm = D0 offen
 kein Überfüllalarm = D0 geschlossen

Digitaler Eingabekanal SPS



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

KOMPAKT-ÜBERFÜLLSICHERUNG

MAXIMAT VK C

08-09-2021

M-555.02-DE-AA


LEV

555-02/2

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Fortsetzung)


MAXIMAT VK C Analogausgang an SPS

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung

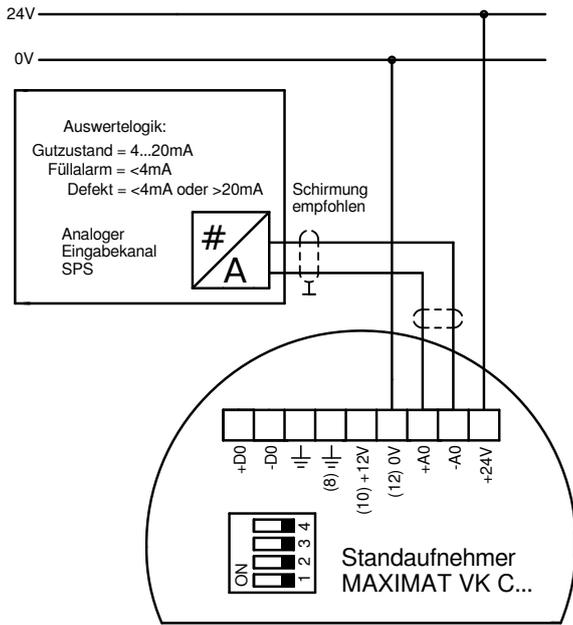


MAXIMAT VK C an Messumformer MAXIMAT SHR C

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung

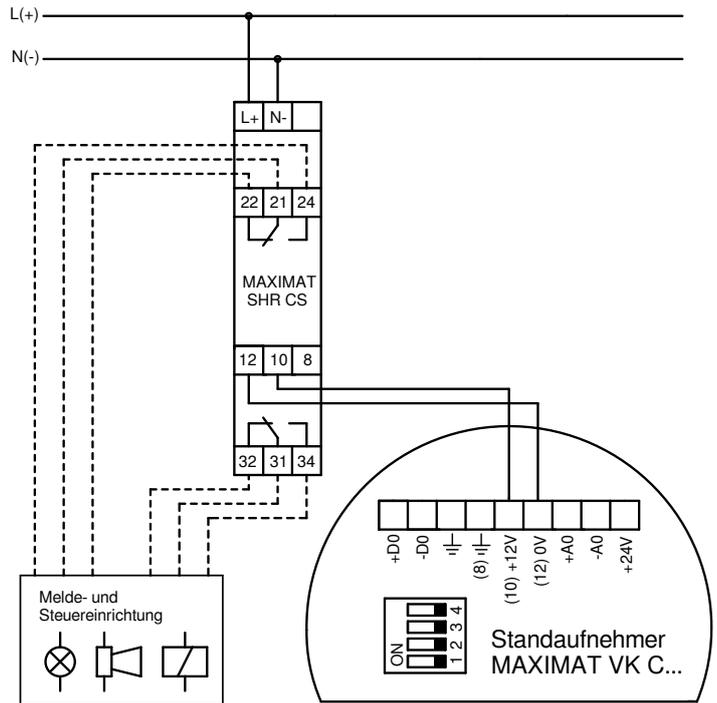

MAXIMAT VK C an Signaleinrichtung MAXIMAT TC4

Spannungsversorgung

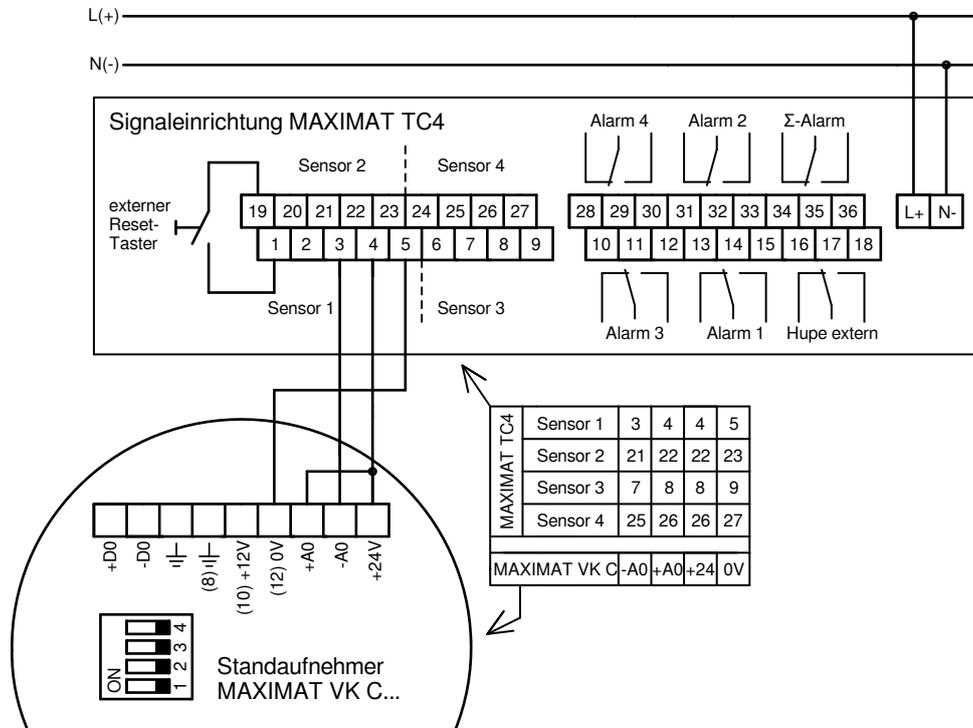

Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim
 Telefon +49 (0) 621 84224-0 Homepage www.bamo.de
 Fax +49 (0) 621 84224-90 E-Mail info@bamo.de

KOMPAKT-ÜBERFÜLLSICHERUNG

MAXIMAT VK C

08-09-2021

M-555.02-DE-AA

LEV

555-02/3



EINSTELLHINWEISE

Bitte die beiliegende „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-355“ beachten!

Die Einbaulänge L bestimmt den Ansprechpunkt des Standaufnehmers.
Diese Maße werden wie folgt bestimmt:

H = Behälterhöhe
A = Ansprechhöhe
B = Stutzen
E = Eintauchtiefe
S = Ansprechpunkt

$$L = H - A + B + E + 3$$
$$S = L - E - 3$$

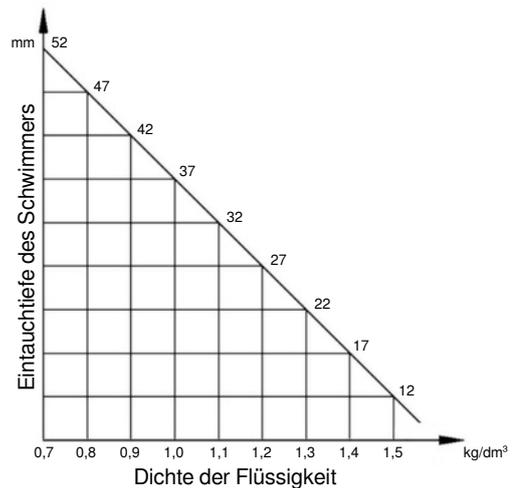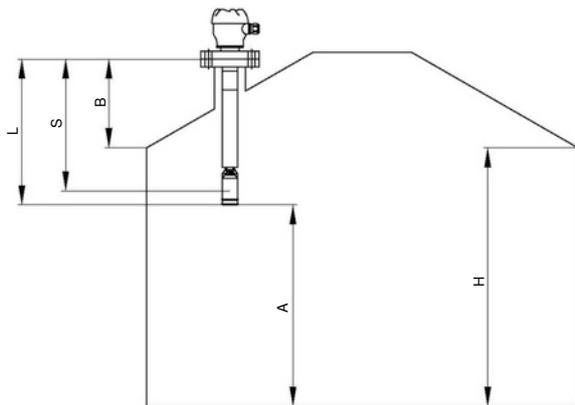

Das Führungsrohr der verstellbaren Standaufnehmer MAXIMAT VK C.3L... und MAXIMAT VK C.4L... wird 50mm länger als das Maß L geliefert, so dass die Standaufnehmer bei der Montage an die Ansprechhöhe A angepasst werden können. Dadurch kann das Maß L nachjustiert werden.

Ist der Ansprechpunkt eingestellt, werden die Fixierschrauben angezogen und verplombt. Da bei der wiederkehrenden Prüfung die Plombe nicht geöffnet wird, ist das Maß L immer fixiert, das heißt es ist kein neuer Abgleich notwendig.



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

KOMPAKT-ÜBERFÜLLSICHERUNG

MAXIMAT VK C

08-09-2021

M-555.02-DE-AA

LEV

555-02/4